


VARIAIR Central System - VACON II controller

mit Drehschieber-Vakuumpumpen KVT 3.140/0-400 und Drehschieber-Verdichtern KDT 3.140/0-400 oder K VX 3.140/0-400 und KDX 3.140/0-400 für x-tra Betriebsstunden


with rotary vane vacuum pumps KVT 3.140/0-400 and rotary vane compressors KDT 3.140/0-400 or K VX 3.140/0-400 and KDX 3.140/0-400 for x-tra operating hours

avec pompes à vide à palettes KVT 3.140/0-400 et compresseurs à palettes KDT 3.140/0-400 ou K VX 3.140/0-400 et KDX 3.140/0-400 pour les heures de travail x-tra

con pompa per vuoto a palettes KVT 3.140/0-400 e compressori a palette KDT 3.140/0-400 o K VX 3.140/0-400 e KDX 3.140/0-400 per x-tra ore operative

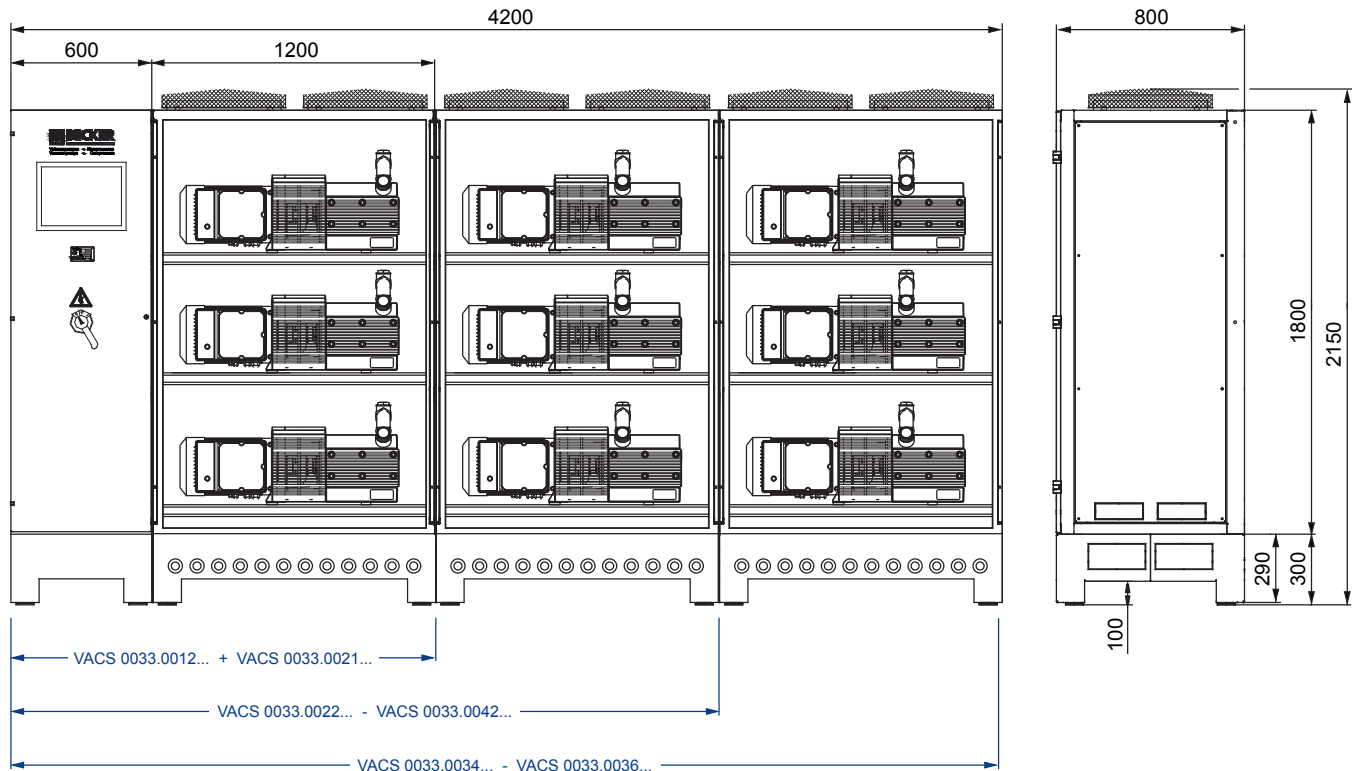

de_vacs 0033.00xx II, vacs 0033.00xx II X_30.11.2011.pdf
 Änderungen vorbehalten • Right of modification reserved
 Sous réserve des modifications • Sotto riserva di modificazioni

|  | m ³ /h KVT / KDT max. | mbar KVT / KDT max. (abs. ¹⁾) | Geräteanzahl • Number of pumps • Nombre de pompes • Numero di pompe | | | | Σ kW max. | V ²⁾ 50/60 Hz |
|---|--|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------------------------|
| | | | | KVT 3.140/0-400 K VX 3.140/0-400 | KDT 3.140/0-400 KDX 3.140/0-400 | | | |
| VACS 0033.0012... | 145 / 306 | 150 / 2500 | | 1 | 2 | 19,0 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0021... | 290 / 153 | 150 / 2500 | | 2 | 1 | 15,5 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0022... | 290 / 306 | 150 / 2500 | | 2 | 2 | 23,0 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0023... | 290 / 459 | 150 / 2500 | | 2 | 3 | 30,5 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0032... | 435 / 306 | 150 / 2500 | | 3 | 2 | 27,0 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0033... | 435 / 459 | 150 / 2500 | | 3 | 3 | 34,5 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0024... | 290 / 612 | 150 / 2500 | | 2 | 4 | 38,0 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0042... | 580 / 306 | 150 / 2500 | | 4 | 2 | 31,0 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0034... | 435 / 612 | 150 / 2500 | | 3 | 4 | 42,0 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0043... | 580 / 459 | 150 / 2500 | | 4 | 3 | 38,5 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0035... | 435 / 765 | 150 / 2500 | | 3 | 5 | 49,5 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0053... | 725 / 459 | 150 / 2500 | | 5 | 3 | 42,5 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0063... | 870 / 459 | 150 / 2500 | | 6 | 3 | 46,5 | 400 ±10% | |
| VACS 0033.0036... | 435 / 918 | 150 / 2500 | | 3 | 6 | 57,0 | 400 ±10% | |

1) mbar absolut • mbar absolute • mbar absolú • mbar assoluto → mbar relativ (relative • relatif • relativo) = (x mbar abs.) - 1000
 2) andere Spannungen auf Anfrage • other voltages on request • autres tensions sur demande • altre tensioni su richiesta

Maßangaben in mm • Dimensions in mm • Mesures en mm • Misure in mm


KVT 3.140/0-400 • K VX 3.140/0-400

Drehschieber-Vakuumpumpen
Rotary vane vacuum pumps
Pompes à vide à palettes
Pompe per vuoto a palette

trockenlaufend, luftgekühlt
oil-free, air-cooled
fonctionnant à sec, refroidies par air
funzionandi a secco, raffreddate ad aria



| m ³ /h (max.) | mbar (abs.) | kW (max.) | Hz | min ⁻¹ |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------|-------------------|
| 145 | 150 | 4,0 | 30 - 60 | ≤ 1700 |

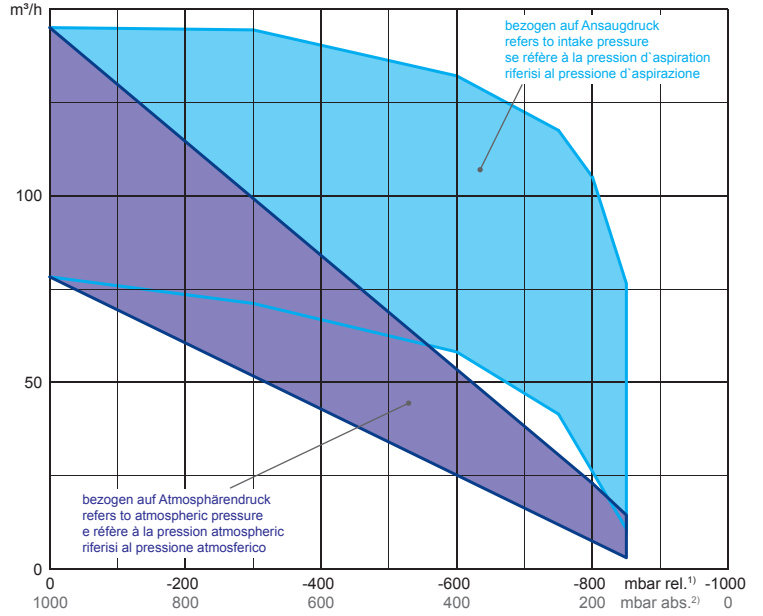

KDT 3.140/0-400 • KDX 3.140/0-400

Drehschieber-Verdichter
Rotary vane compressors
Compresseurs à palettes
Compressori a palette

trockenlaufend, luftgekühlt
oil-free, air-cooled
fonctionnant à sec, refroidies par air
funzionandi a secco, raffreddate ad aria



| m ³ /h (max.) | mbar (abs.) | kW (max.) | Hz | min ⁻¹ |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------|-------------------|
| 153 | 2500 | 7,5 | 30 - 60 | ≤ 1700 |

